

E. DOKLADOVÁ ČÁST

GasNet Služby, s.r.o.
CETIN a.s.
EG.D, a.s.
VODÁRNA ZLÍN, a.s.
KHS ZK
MMZ – (OŽP) – jednotné environmentální stanovisko
MMZ – odbor městské zeleně
Technické služby Zlín, s.r.o.
Zlín Net, a.s.
Teplo Zlín, a.s.
TEPLÁRNA ZLÍN s.r.o.

PARÉ ČÍSLO:	AUTORIZACE:	<p>Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce SPECIALIZACE SPORTOVNÍCH STAVEB</p> <p>PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ s.r.o. Kvítková 4323 760 01 ZLÍN</p> <p>jan.dudr@centrum.cz, tel.724271017 projektovani-sportovist.cz</p> <p>Projektování víceúčelových hřišť, dětských hřišť, sportovních areálů a školních sportovišť, fotbalových a basebalových hřišť, atletických areálů, tenisových a beachvolejbalových kurtů, minigolfu, miniaturgolfu a adventuregolfu, pétanque, umělých osvětlení a závlah sportovišť, odpočinkových a relaxačních zón, senior parků, venkovních posilovacích center, tribun, šaten a hygienických zázemí, sportovní rekreačních areálů, sport.podlah a vybavení tělocvičen a sport.hal, venkovních učeben</p>	
KRAJ:	ZLÍNSKÝ		
MÍSTO STAVBY:	ZLÍN		
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN nám. Míru 12 761 40 ZLÍN	PROFESE:	STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
NÁZEV STAVBY:	Revitalizace zahrady MŠ Zlín, M.Knesla 4056 – I.etapa	VYPRACOVAL:	JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.724271017 www.projektovani-sportovist.cz
STAVEBNÍ OBJEKT:	BEZ ČLENĚNÍ	ZODPOVĚDNÝ	ING.HANA ŠEVČÍKOVÁ
NÁZEV VÝKRESU:	E.DOKLADOVÁ ČÁST	PROJEKTANT	ING.HANA ŠEVČÍKOVÁ
		PROFESE:	ING.HANA ŠEVČÍKOVÁ
		HLAVNÍ INŽENÝR	ING.HANA ŠEVČÍKOVÁ
		PROJEKTU:	
		KÓD PROJEKTU:	19/2024
		STUPEŇ:	PD pro povolení stavby
		DATUM:	12/2024
		Č. VÝKRESU:	E. ZM Č.:



naše značka
5003198617

vyřizuje
Jaroslav Kápička

e-mail
technici@gasnet.cz

datum
05.11.2024

PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ s.r.o.
Kvítková 4323
76001 Zlín

Věc:

Revitalizace zahrady MŠ Zlín, M.Knesla 4056 - I.etapa

K.ú. - p.č.: Zlín

Stavebník: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 76001 Zlín

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s :

- povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.
- s povolením stavby nebo zařízení dle zákona 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů nebude GasNet, s.r.o. ani GasNet Služby, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince GasNet 555 90 10 10.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 • Zábřovice • 602 00 Brno • T 555 90 10 10 • www.gasnet.cz

IČ: 27935311 • DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003198617 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kápička'.







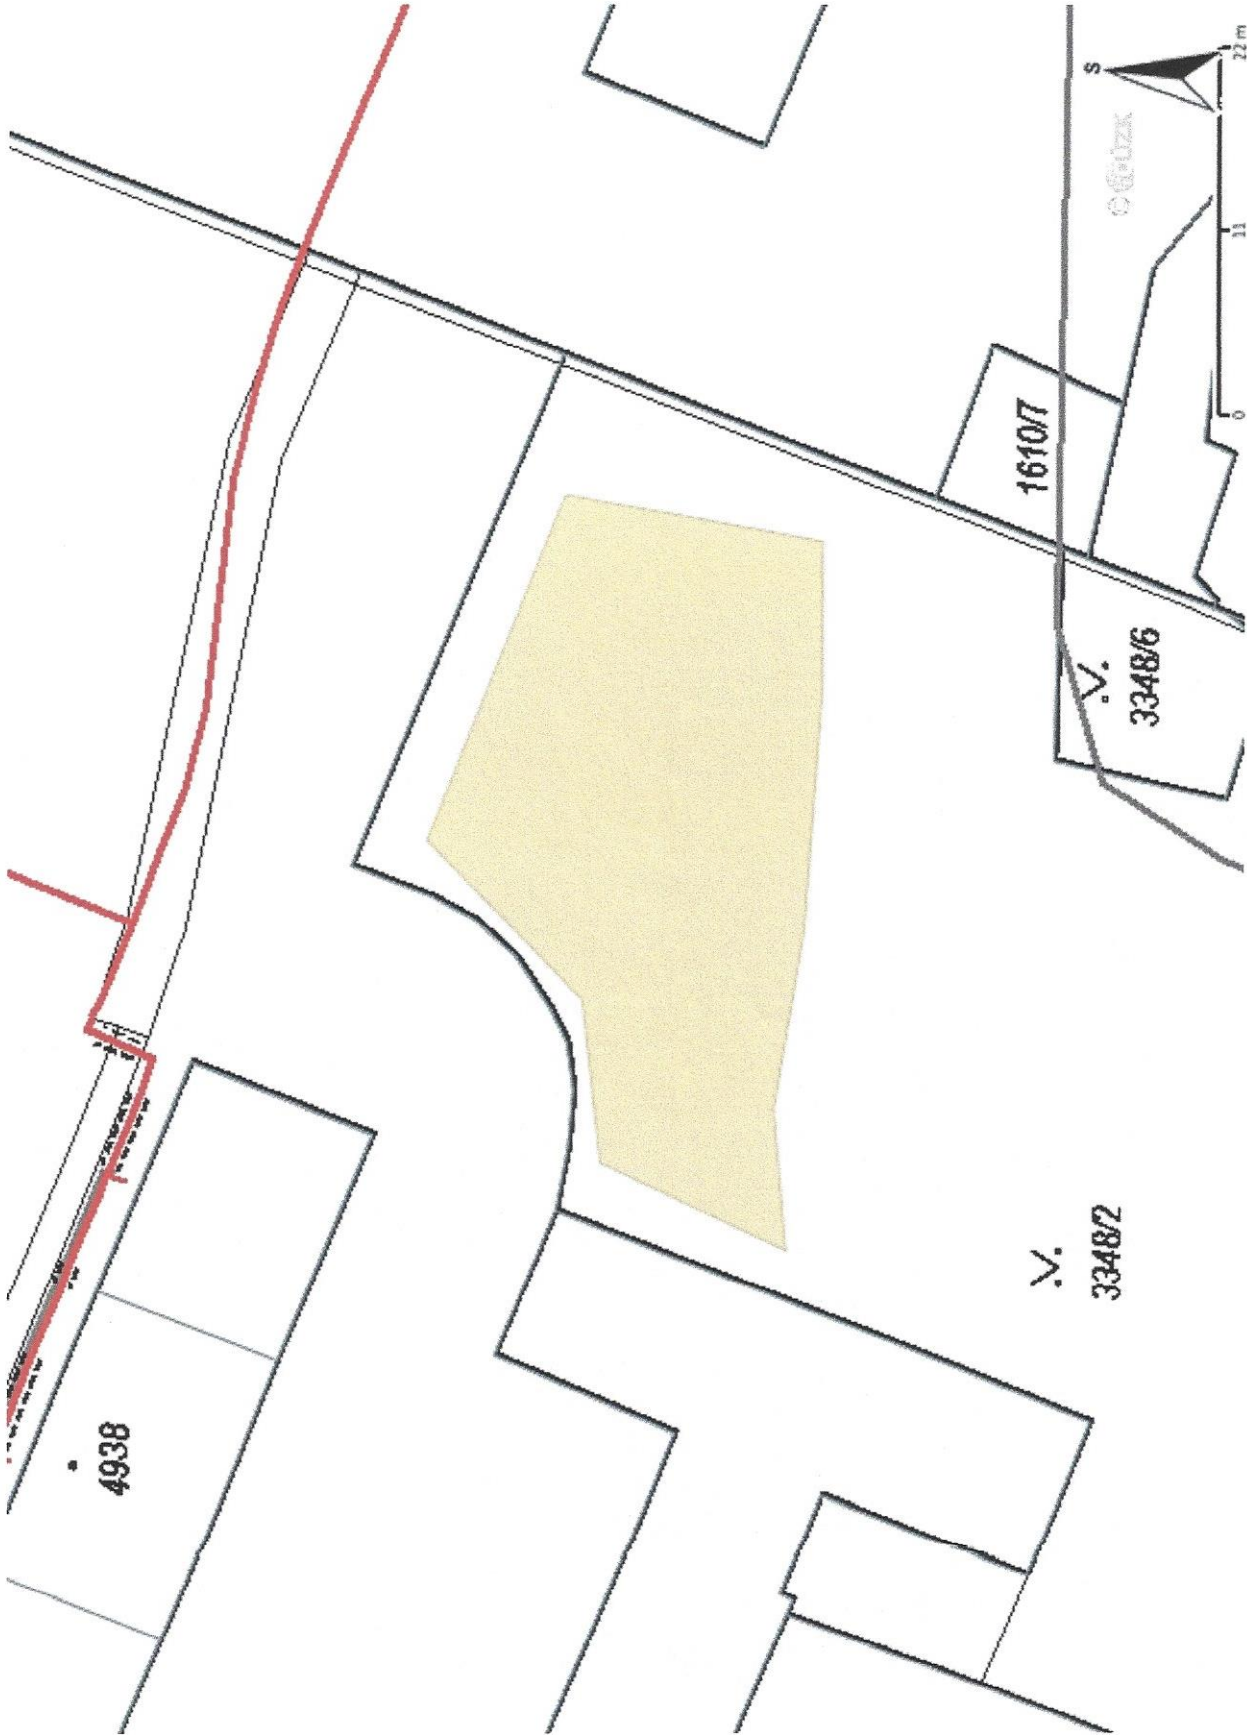











GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Provozovatel DŠ: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 76001 Zlín, K.ú.: Zlín.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/
	technologie (linie/ bod/plocha)

**VYJÁDŘENÍ O POLOZE SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 317874/24

Číslo žádosti: 0124 838 933 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	Revitalizace zahrady MŠ Zlín, M.Knesla 4056 - I.etapa	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Žádost o povolení záměru nebo odstranění stavby, zařízení nebo terénní úpravy dle Stavebního zákona	
Žadatel	PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ s.r.o.	
Stavebník	Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, Zlín, 76001	
Zájmové území	Okres	Zlín
	Obec	Zlín
	Kat. území / č. parcely	Zlín
Platnost Vyjádření	5. 11. 2026 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.
- (II) Společnost CETIN a.s. **souhlasí, aby** Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, **provedl stavbu a/nebo činnosti** povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.
- (III) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Číslo jednací: 317874/24

Číslo žádosti: 0124 838 933

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytl Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 800 630 630.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 5. 11. 2024.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Líbeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Pavel Vlk, tel.: 602 439 711, e-mail: pavel.vlk@cetin.cz;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 5. 11. 2024 pod č.j. 317874/24;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

- (ii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iii) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (iv) Případné dodatečné požadavky na úpravu a přeložení SEK zajistí společnost CETIN v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 800 630 630.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

6. PÍSEMNÝ STYK


Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

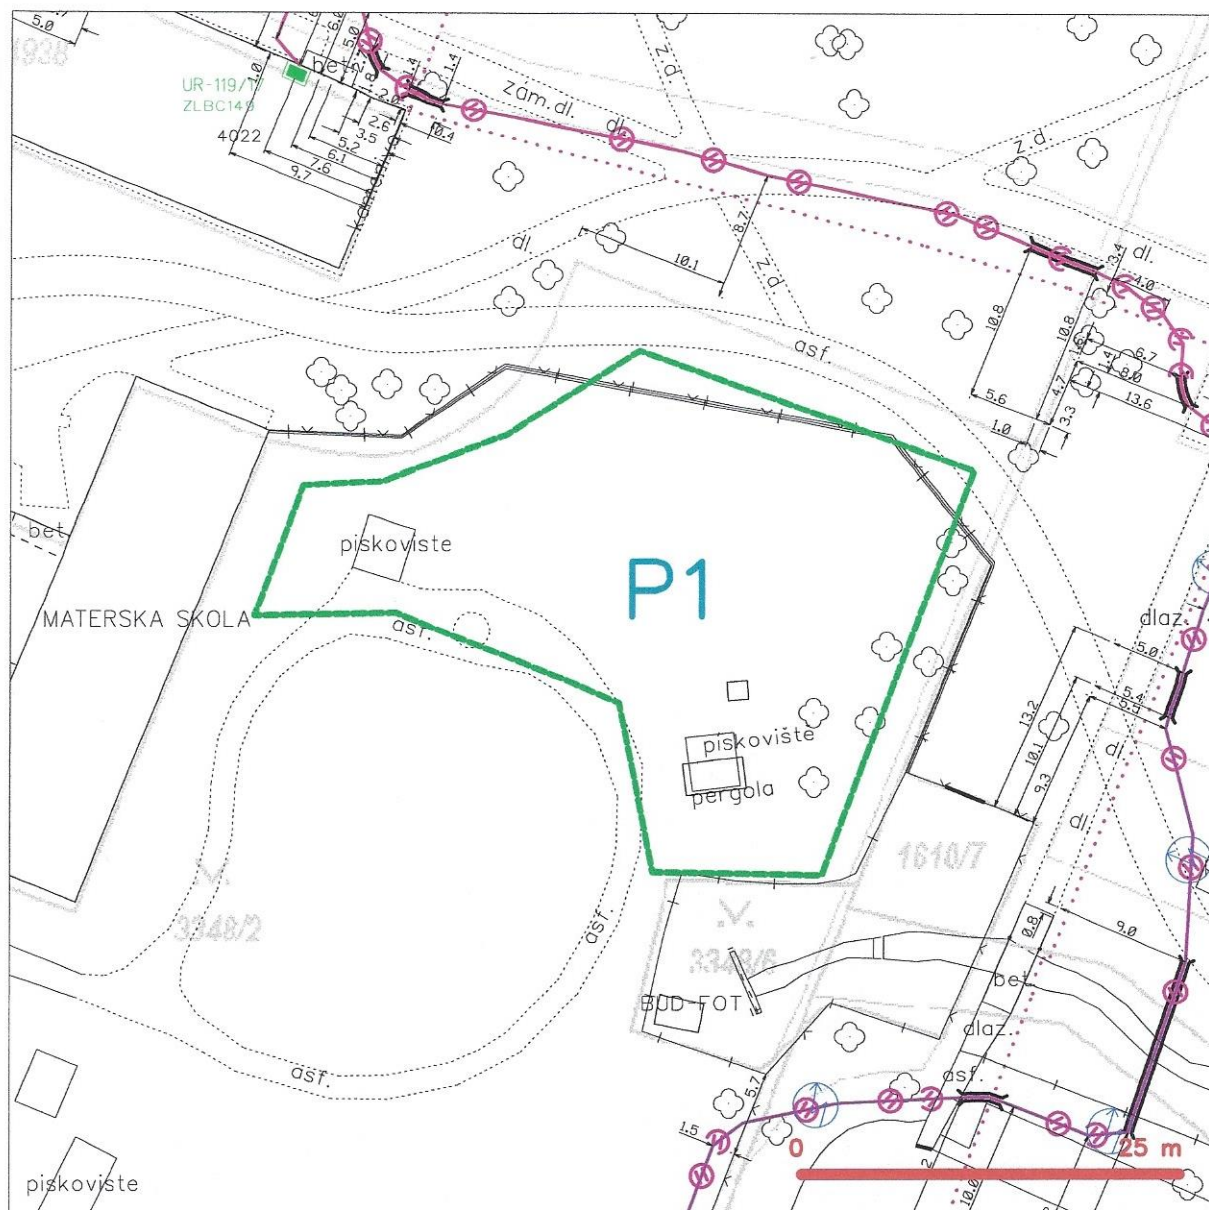

LEGENDA

- hranice zájmového území k vyjádření
- NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN
- zaměřený průběh metalického kabelu
- zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- nezaměřený průběh metalického kabelu
- nadzemní síť cizí
- nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
- radiové síť, ochranné pásmo radiové sítě
- nadzemní síť
- neprovozovaná síť
- podzemní síť cizí
- síť s NN
- kolektor, kabelovod

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ s.r.o.

Jan Dudr

Kvítková 4323

76001 Zlín

Otrokovice, 19.11.2024

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání stavby a je vyjádřením pro řízení o povolení záměru.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Podzemní vedení NN

Název stavby: Revitalizace zahrady MŠ Zlín, M.Knesla 4056 - I.etapa

Místo stavby: KÚ Zlín (635561), žadatelem vyznačené zájmové území

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

Plánovaná stavba bude umístěna mimo ochranné pásmo podzemního vedení NN i VN, které činí 1 m na obě strany vedení.

Požadujeme dodržet ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení, PNE 34 1050 – kladení kabelů NN, VN v distribuční síti energetiky, PNE 382157 – kabelové kanály, podlaží a šachty.

Dále požadujeme dodržet tyto podmínky :

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném

EG.D, a.s.

Správa sítě Morava východ

Zlínská 230

765 02 Otrokovice

www.egd.cz

Lubomír Zahradník

T +420-57716-3365

lubomir.zahradnik@egd.cz

Naše značka

L4570-27139860

Sídlo společnosti:

Lidická 1873/36

Černá Pole

602 00 Brno

Společnost je zapsána

v Obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem

v Brně, v oddílu B, vložce 8477

IČ: 280 85 400

DIČ: CZ28085400

znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Daniel Lysák, tel.: 57716-3397, mail: daniel.lysak@egd.cz.**
 4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
 6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 7. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
 8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
 9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

- b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení bez ochranných prvků mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve sdělení č. 26342905, k existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti, s platností do 05.11.2026.
11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
12. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

Kontakty provozovatelů zařízení:

Provozovatel VN, NN:

Alois Oškera, tel.: 57716-3358, mail: alois.oskera@egd.cz

V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací; v krajním případě může takové nedodržení vést až k nařízení odstranění stavby

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

 **eg.d**
EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ s.r.o.

Jan Dudr
Kvítková 4323
76001 Zlín

Otrokovice 05.11.2024

Sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti

Investor stavby: Statutární město Zlín
Název stavby: Revitalizace zahrady MŠ Zlín, M.Knesla 4056 - I.etapa
Místo stavby: KÚ Zlín (635561), žadatelem vyznačené zájmové území

Toto sdělení slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., a o ochranných pásmech tohoto zařízení. Toto sdělení **není** vyjádřením pro řízení o povolení záměru.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:
Podzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy uděluje EG.D, a.s. (dále jen EGD). S podáním žádosti o souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost můžete podat elektronicky na www.egd.cz - **Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu.**

Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto sdělení.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dodržovat veškeré relevantní předpisy, přičemž jste povinni zejména učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše

EG.D, a.s.

Poskytování informací k sítím
Zlínská 230
765 02 Otrokovice
www.egd.cz

Hana Štrkaňová
T +420-705623766
hana.strkanova@egd.cz

Naše značka
H18502-26342905

Sídlo společnosti:
Lidická 1873/36
Černá Pole
602 00 Brno
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Brně, v oddílu B, vložce 8477
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EGD.
Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Daniel Lysák, tel.: 57716-3397, mail: daniel.lysak@egd.cz
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení NN:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon větší než 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon menší nebo roven 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m

Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

Správce VN+NN:

Petr Holík, tel.: 57716-3361, mail: petr.holik@egd.cz

Sdělení má platnost do 05.11.2026.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítované situace jsme informativně zakreslili:

- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto sdělení.



Sdělení nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na www.egd.cz.

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

001

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 26342905



Datum 05.11.2024

eg·d

001

EG.D, a.s.
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Informace o minimálních vzdálenostech a ochranných pásmech zařízení

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení NN dle PNE 333302 (výběr)

Výška nad volným terénem: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m

Výška nad pozemními komunikacemi - silnice: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 5 m, izolované min. 4 m

Výška nad neschůdnou částí objektu: holé vodiče min. 0,5 m, izolované min. 0,3 m

Vzdálenost od okapů: holé vodiče min. 0,2 m, izolované min. 0,1 m

Výška nad schůdnými částmi objektu: holé vodiče min. 4 m, izolované min. 3 m

Vodorovná vzdálenost od schůdných částí objektu: holé vodiče min. 2 m, izolované min. 1 m

Minimální vzdálenosti holých vodičů od oken: nad – 1 m, vedle – 1 m, pod – 1 m, před – 2 m.

Minimální vzdálenosti holých vodičů od střešních oken: holé vodiče min. 3 m, izolované min. 2 m

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VN 22kV dle ČSN EN 50423-1, PNE 333301 (výběr)

Výška nad volným terénem: holé a izolované vodiče min. 6 m, slané min. 5,6 m

Výška nad pozemními komunikacemi – dálnice: min. 7 m; silnice: holé a izolované vodiče min. 6 m, slané min. 5,6 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,6 m, slané min. 5 m

Ostatní vzdálenosti jsou uvedeny v PNE 333301.

Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VVN 110 kV dle ČSN EN 50341-1, PNE 333300

Výška nad volným terénem a zemědělskými plochami: holé vodiče min. 6 m.

Výška nad účelovými komunikacemi: holé vodiče min. 6 m,

Výška nad silnicí: min. 7 m.

Ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., § 46

1. Nadzemní vedení VN, VVN – je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u venkovního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně - **10 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **15 m**

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace - **7 m**, pro vodiče s izolací základní - **2 m**, pro závěsná kabelová vedení - **1 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **12 m**

2. kabelová vedení všech druhů napětí do 110 kV (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích ve správě ECR) činí OP od krajního kabelu na každou stranu **1m**

3. Elektrická stanice – je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti


pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u el.stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **10 m**
- u el. stanic s napětím větším než 52 kV **30 m** kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **7 m**
- u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **2 m** a u vestavěných el. stanic - **1 m** od obestavění
- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách **20 m** od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdíva

Další podmínky pro provádění činností a prací v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření vystaveném EG.D, a.s., případně při vytýčení.

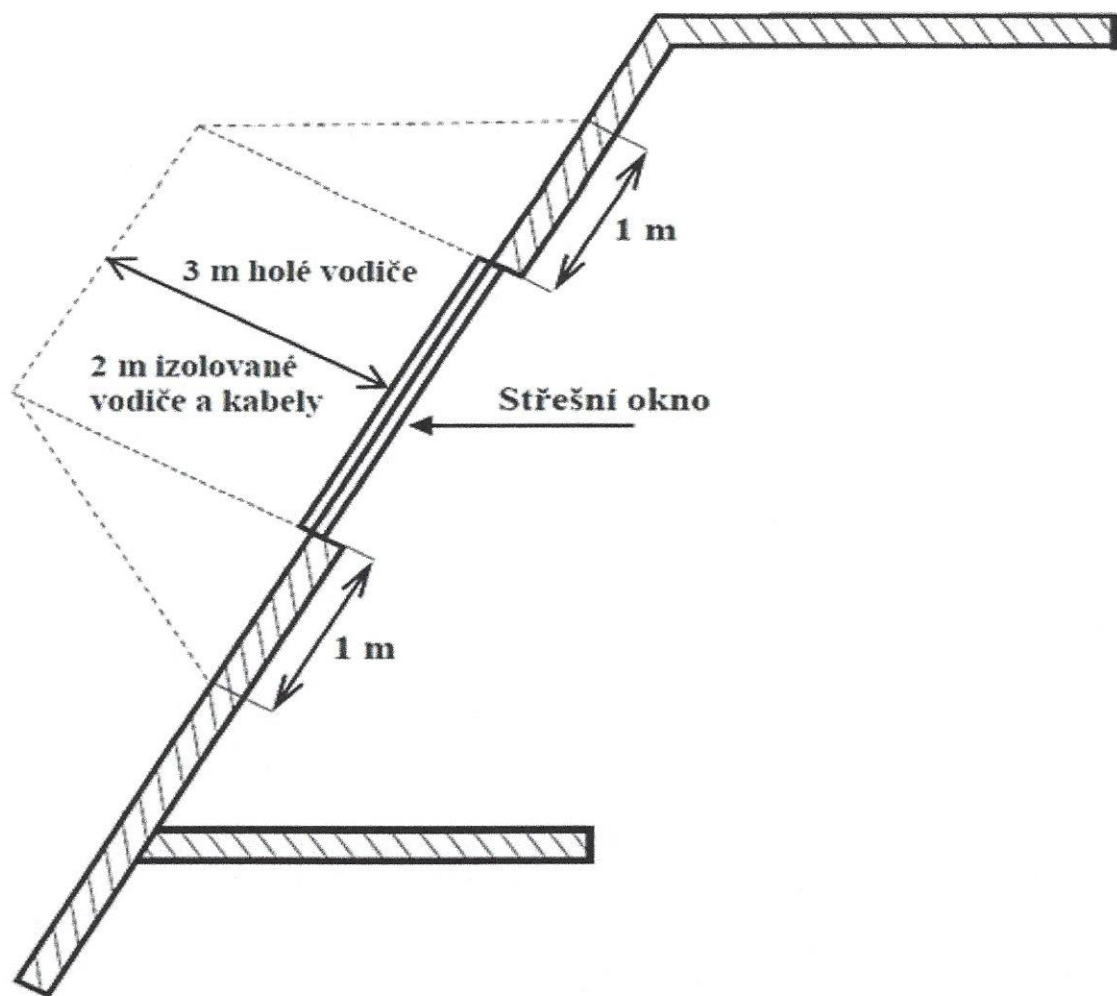



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 05.11.2024
Jednací číslo: VZDOK-241105-03
Vyřizuje: Veronika Flekačová
Telefon: 577 124 238
E-mail: veronika.flekacova@vodarnazlin.cz
Datum: 07.11.2024

Žadatel:
**PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ
s.r.o.**
Kvítková 4323
760 01 Zlín

Vyjádření společnosti Vodárna Zlín a.s. (dále jen VZ) ke stavbám bez připojení na vodovod a kanalizaci

Název akce: Revitalizace zahrady MŠ Zlín, M.Knesla 4056 - I.etapa
Typ řízení: Společné územní a stavební řízení
Investor: Statutární město Zlín, IČ 00283924
Projektant: Ing. Hana Ševčíková

Lokalizační údaje:	Okres:	Zlín
	Obec:	Zlín
	Název k.ú.:	Zlín
	Parcela:	3348/2
	Upřesnění:	M. Knesla

Popis stavby:

Předmětem řešení je stavba "Revitalizace zahrady MŠ Zlín, M. Knesla 4056 - I. etapa". Jedná se o rekonstrukci části zahrady MŠ - zrušení stávajícího hřiště a vybudování nového. Nové hřiště bude provedeno s použitím umělých povrchů, dětského herního zařízení, pískoviště a lavičky. Hřiště bude doplněno dlážděnými plochami a terénním zapravením.

Dešťové vody budou svedeny do okolního travnatého terénu a průběžně budou zasakovat přes vodopropustný umělý povrch do nových podkladních vrstev ze štěrkodrti a následně do rostlého terénu - zároveň s odpařováním do ovzduší.

Upozorňujeme na stávající vodovodní řad LT 150 a stávající splaškovou kanalizační stoku BT 300, včetně přípojek v místě stavby (viz situace GIS). Přesné trasy přípojek neznáme, nutno zjistit u majitelů nemovitostí.

VZ souhlasí s předloženou projektovou dokumentací v případě, že budou splněny následující podmínky:

Podmínky VZ k řešené akci:

1. Při situování všech objektů - mobiliáře, herních prvků, jejich základů, kamenných zídek, stromů (včetně kořenového systému a koruny), požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanalizačního zařízení dle zákona c. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, tj. 1,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany - viz obecné podmínky níže.
2. Dešťové vody ze zpevněných ploch nesmí být napojeny do veřejné kanalizace, ale v souladu s PD a vyhláškou 269/2009 Sb. §20 O obecných požadavcích ve využívání území musí být zasakovány na pozemku.
3. Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací tuto skutečnost písemně oznámit VZ a zaslat objednávku na vytyčení polohy sítí (vodovodů a kanalizací). Kontakty na vytyčení: vodovod - p. Křek 724135775 (oblast Zlín), p. Staroba 725006041 (oblast Luhačovice), p. Rusek 702152040 (oblast Slavičín a Valašské Klobouky), kanalizace - p. Dočkal 723714142 a p. Kohnér 607222190.



Podmínky VZ – ochranná pásma:

4. Při umísťování objektů požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanalizačního zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, které činí u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně 1,5m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany, u vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200mm s uložením v hloubce větší než 2,5m pod terénem se vzdálenosti ochranných pásem zvyšují o 1,0m.
5. Současně zákon platí i v dalších ustanoveních, a to zejména:
 - §7 - vlastník a provozovatel vodovodu nebo kanalizace jsou oprávněni za účelem provozování a udržování vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nebo kanalizace nachází
 - §23 - v ochranném pásmu vodovodního nebo kanalizačního řadu nelze:
 - a. provádět zemní práce, umísťovat konstrukce, nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k těmto zařízením, nebo by mohly ohrozit jejich technický stav a plynulé provozování
 - b. vysazovat trvalé porosty
 - c. provádět skládky
 - d. provádět terénní úpravy bez písemného souhlasu vlastníka vodovodu, či kanalizace, popřípadě provozovatele

Podmínky VZ – obecné:

6. Pracovníci provádějící práce musí být seznámeni s možnou polohovou odchylkou uloženého vedení sítě od polohy uvedené v dokumentaci GIS a i v tomto případě dodržet všechny následující požadavky.
7. Zařízení v našem provozování musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace. Jakoukoliv manipulaci na stávajícím zařízení provozování VZ smí provádět pouze naši pověřeni zaměstnanci.
8. Při provádění prací postupovat v zájmu předcházení vzniku škod na zařízení vodovodů a kanalizací a v blízkosti sítě dbát maximální opatrnosti a nepoužívat nevhodných nářadí či strojů (doporučujeme tyto provádět s maximální obezřetností a ručně).
9. Při odkrytí či poškození sítě přerušit další práce, zabezpečit síť před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit zástupci VZ. Pokud dojde k poškození zařízení v provozování VZ, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby.
10. V případě jakéhokoliv zásahu stavby do ochranných pásem vodovodů či kanalizací má investor povinnost na své náklady tyto sítě přeložit na své náklady, včetně povinnosti při zásahu do terénu přizpůsobit na své náklady nové úrovni povrchu veškerá zařízení vodovodních řadů a kanalizačních stok mající vazbu na terén.
11. Vodovody a kanalizace musí být v případě jejich odkrytí zabezpečeny proti poklesu a jejich vybočení. V průběhu výstavby, kdy dojde ke snížení nadloží, nesmí být pojižděno nad vodovody a kanalizacemi těžkou nákladní technikou.
12. Požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a šachet v provozování VZ byly osazeny do nově upravené nivelety terénu či komunikace.
13. Hrany komunikace (obrubníky, zpomalovací prahy, sklopené obruby apod.) musí být z provozních důvodů řešeny tak, aby v nich nebyly umístěny povrchové znaky vodovodu a kanalizací.
14. Před zakrytím provedeného díla nebo pokládkou finálních povrchů požadujeme přizvat zástupce VZ ke kontrole našeho zařízení, nepoškozenosti a funkčnosti armatur.
15. V místech křížení s podzemními řadami v našem provozování požadujeme umístit nová vedení do chrániček přesahujících 1,0 m na obě strany od vnějšího líce potrubí.
16. Při kladení sítě dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítě dle ČSN 73 6005.
17. Při zásahu do terénu zajistit dostatečné krytí sítě dle ČSN 755401, ČSN 736005, případně ČSN 752130.
18. Zařízení staveniště nesmí být situováno na poklopec zařízení v našem provozování - poklopec kanalizačních revizních šachet, armaturních šachet, šoupátek vodovodních řadů, hydrantů nebo přípojek.
19. V případě pojezdu těžké techniky nad vodovodními řadami a kanalizačními stokami v našem provozování je nutno potrubí vhodným způsobem zabezpečit, např. překrytí silničními panely.



20. Veškeré změny proti předložené PD musí být řešeny s pověřenými zaměstnanci VZ a.s.

Toto vyjádření je platné rok od data jeho vystavení a za podmínky, že je žadatelem/stavebníkem podepsáno níže uvedené čestné prohlášení. Toto vyjádření zavazuje i právní nástupce stavebníka za předpokladu převzetí veškerých závazků původního žadatele.

Ing. Jan Schieferdecker
Vedoucí oddělení TPC

Vodárna Zlín a.s.
třída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín
(T) +420 577 124 223
(F) +420 577 124 264
(E) jan.schieferdecker@vodarnazlin.cz
www.vodarnazlin.cz

Čestné prohlášení žadatele/stavebníka *) - určeno pro stavební úřad

Prohlašuji, že stavebnímu úřadu předkládám projektovou dokumentaci ve znění a podobě, které bylo předloženo společnosti Vodárna Zlín a.s. k vyjádření.

Současně prohlašuji, že akceptuji veškeré podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Vodárna Zlín a.s.

Ve 24/10

Dne 4.12.2021

Jméno a podpis: *JAN SCHIEFERDECKER*


*) nehodící se škrtnete

(na záměsť plně noci)

PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠT s.r.o.

Kvitková 4323
760 01 ZLÍN

IČ: 17453267 DIČ: CZ17453267

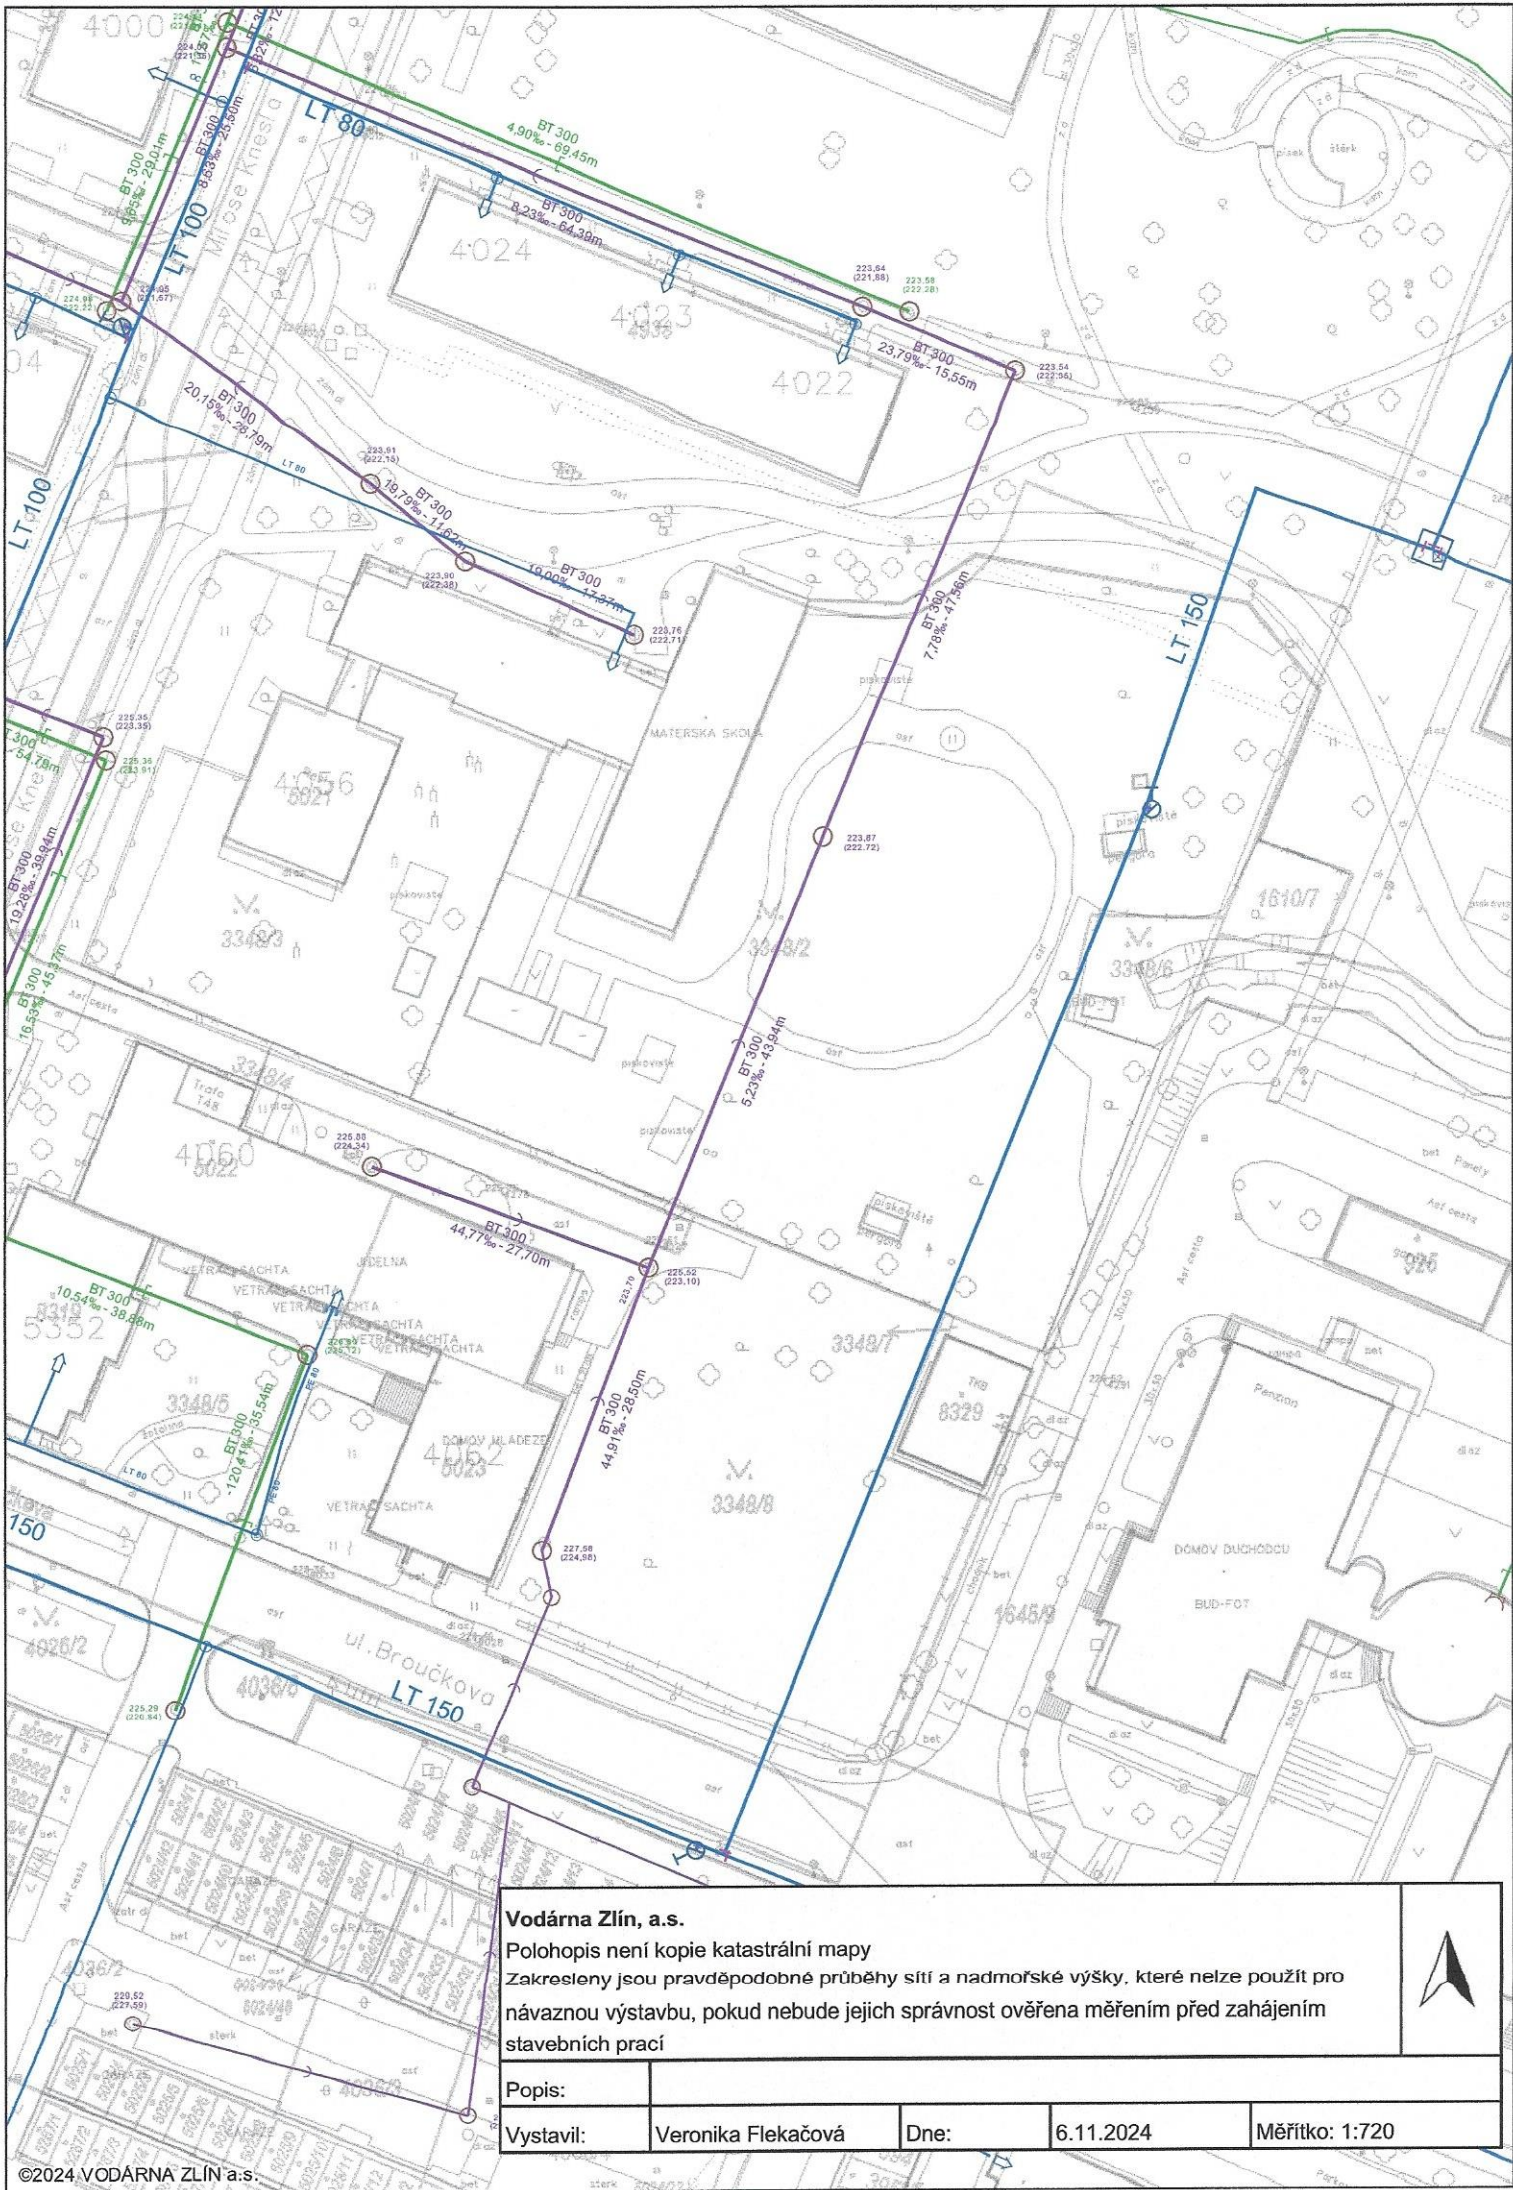

Vodárna Zlín, a.s.

Polohopis není kopie katastrální mapy

Zakresleny jsou pravděpodobné průběhy sítí a nadmořské výšky, které nelze použít pro návaznou výstavbu, pokud nebude jejich správnost ověřena měřením před zahájením stavebních prací

Popis:				
Vystavil:	Veronika Flekačová	Dne:	6.11.2024	Měřítko: 1:720

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel.: 577006737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Spisová značka záměru: Z/2024/64135

Spisová značka řízení: R/2024/59705

Č.j.: R/2024/59705/2

Ve Zlíně, dne 21. 11. 2024

Vyřizuje:

Ing. Marta Korčáková, Ph.D., tel.: 577006724, e-mail: marta.korcakova@khszlin.cz

PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ s.r.o.

IČ: 03579271

Kvítková 4323

760 01 Zlín

ID datové schránky: mtfssxyk

ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Podmíněné souhlasné závazné stanovisko

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHS ZK“) jako dotčený orgán místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 5. 11. 2024, o vydání závazného stanoviska k povolení záměru – Revitalizace zahrady MŠ Zlín, M.Knesla 4056 – I. etapa (dále jen „záměr“), jehož stavebníkem je právnická osoba Statutární město Zlín, IČ: 00283924, se sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín, zastoupená na základě plné moci ze dne 7. 11. 2024 právnickou osobu PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ s.r.o., IČ: 03579271, se sídlem Kvítková 4323, Zlín, PSČ: 760 01 (dále jen „žadatel“), toto

závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovenými v

- § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 160/2024 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin, ve znění pozdějších předpisů;
- § 3 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů;
- § 13 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny, a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů.

KHS ZK se záměrem **souhlasí**, přičemž v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. **souhlas váže na splnění podmínek**:

1. V průběhu realizace stavby budou veškeré demoliční a stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 6 a v příloze č. 3, část B nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Průběh hlukové významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.
2. Výběr hracích prvků a příslušných dopadových ploch bude proveden v souladu s českou technickou normou ČSN EN 1176-1, případně dalších navazujících částí této normy a normy ČSN EN 1177. Tato skutečnost bude doložena před uvedením stavby do užívání pro jednotlivá zařízení včetně dopadových ploch podklady, jedná se zejména o dokumenty Prohlášení o shodě či platnými certifikáty vydanými dle nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody.
3. Před uvedením stavby do užívání je nutné vypracovat provozní řád venkovní hrací plochy určené pro hry dětí s pískovištěm, který bude řešit režim údržby a způsob zajištění stanovených hygienických limitů stanovených v příloze 14 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny, a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů. Tento provozní řád nepodléhá schválení ze strany Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.

Odůvodnění:

Záměr řeší částečnou rekonstrukci stávajícího dětského hřiště u právnické osoby Mateřská škola Zlín, M. Knesla 4096, příspěvková organizace, IČ: 71007407, na adrese M. Knesla 4096, Zlín, PSČ: 760 01. Objekt je umístěn na parc. č. 3348/2 v k.ú. Zlín [635561].

Předloženou projektovou dokumentaci (datum 11/2024) vypracovala právnická osoba PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠTÍ s.r.o., IČ: 03579271, se sídlem Kvítková 4323, Zlín, PSČ: 760 01. Hlavním projektantem je Ing. Hana Ševčíková, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT 1302141.

Zastavěnost území:

Zastavěné – zpevněné plochy 216 m²

Zatrávněné plochy (terénní zapravení) 236 m²

CELKEM STAVBA 452 m²

Počet uživatelů 20 osob

Hřiště bude užíváno pouze dětmi mateřské školy v čase 8:00 – 18:00 hodin.

Nepředpokládá se výsadba nových rostlin, keřů a stromů.

Při stavbě nebudou káceny stromy a likvidovány keře. Bude odstraněna část stávajícího hřiště – nově bude část zatrávněna, část bude použita pro výstavbu nového hřiště (2 pískoviště, 1 hrací sestava, 1 lavička) a část plochy bude tvořena betonovou dlažbou.

Předpoklad výstavby: 01/2025 – 01/2027.

Členění na etapy není předpokládáno.

V případě požadavku investora je možno provést pouze výstavbu nového hřiště bez likvidace stávajícího.

Nové dětské hřiště:

Menší pískoviště – kruhového tvaru o průměru 3 500 mm, se dvěma stínícími plachtami se sloupy (3 m vysokými), jednou krycí plachtou s gumolany, háčky a úchyty. Pískoviště bude tvořeno železobetonovou deskou, deska bude na 5 místech provrtána pro odtok vody do podloží. Písek bude o mocnosti 30 cm, kolem pískoviště bude vyvýšený obvodový lem pískoviště z EPDM tl. 15 mm.

Větší pískoviště – kruhového tvaru o průměru 5 000 mm, se třemi stínícími plachtami se sloupy (3 m vysokými), jednou krycí plachtou s gumolany, háčky a úchyty. Pískoviště bude tvořeno železobetonovou deskou, deska bude na 5 místech provrtána pro odtok vody do podloží. Písek bude o mocnosti 30 cm, kolem pískoviště bude vyvýšený obvodový lem pískoviště z EPDM tl. 15 mm.

Dětská hrací sestava – o rozměrech 4,15 (délka) x 2,45 (šířka), 2,06 m (výška). Výška volného pádu 1,0 m. Věk dětí – 2 – 5 let. Hrací sestava s uzavřeným půdorysným tvarem obdélníku, s dvěma věžičkami v různé výšce a dvěma nástupními podestami s jednou skluzavkou z výšky 0,6 m. Nástupy na sestavu jsou možné přímo z terénu na podestu nebo přes prolézací bočnici s kruhovým otvorem. Mezi věžičkami a podestami lze přecházet po mostě se stupátky, po dvou šikmých rampách s příčkami a zábradlím a prolézacím tunelem. Jedna z věžiček má balkon. Na bočnicích po celé délce herní sestavy budou různé další doplňkové hry: párovací hra s obrázky, algebra – hra s čísly pro motorický trénink, dalekohled – kaleidoskop, dvě mluvící tuby. Pružná podkladní vrstva tl. 40 mm SBR podložka, EPDM tl. 10 mm.

Lavička s opěradlem

Dle předložené projektové dokumentace se nepředpokládá práce s azbestem.

Z předložené dokumentace vyplývá, že v rámci stavby, tj. rekonstrukce stávajícího hřiště není instalováno žádné zařízení, které by vyvolávalo nadměrný hluk. Hřiště bude zdrojem běžného zvuku – hlasy, křik, kdy se jedná o náhodné nepředvídatelné hlukové události, a dále nahodilými krátkodobými hlukovými událostmi působenými vlastním užíváním hřiště.

Poznamenává se, co se týká samotného provozu hřišť, nelze vyloučit, že hluk působený při jejich užívání může mít obtěžující charakter. Provoz sportovních zařízení obecně, je charakteristický sledem jednotlivých hlukových událostí, které se mění okamžitě, náhodně a nepředvídatelně, jsou závislé kromě jiného na počtu, věku a úmyslech sportovců, jejich fyzické dispozici a herních schopnostech. Vzhledem k převažujícímu faktoru obecného obtěžování, který nelze kvantifikovat, nelze pro regulaci hlukové zátěže z provozu hřišť používat hygienické limity hluku uvedené v nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se pak týká hlasových projevů osob (uživatelů hřiště), podle § 30 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se za hluk pro účely tohoto zákona nepovažuje zvuk působený hlasovými projevy, nejde-li o součást veřejné produkce hudby v budově, hlasovým projevem zvířete, zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru. Jedná se o typ hluku, na který se hygienické limity hluku stanovené ve shora citovaném vládním nařízení nevztahují.

K zajištění hygienické nezávadnosti uvažovaného záměru byly stanoveny podmínky uvedené ve výrokové části tohoto stanoviska.

Podmínka č. 1 se opírá o požadavek vyplývající z § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícího právního předpisu, tj. nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (ustanovení § 12 odst. 6 a přílohy č. 3, část B shora citovaného vládního nařízení).

Podmínka č. 2 se opírá o požadavek vyplývající z § 3 zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů a normy ČSN EN 1176-1 Zařízení a povrch dětského hřiště, Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody, případně dalších navazujících částí této normy. Podmínka byla stanovena za účelem zabezpečit dostatečný stupeň bezpečnosti při využívání, hraní si v zařízení dětského hřiště.

Podmínka č. 3 se opírá o požadavek vyplývající z § 13 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 40 a přílohou č. 14 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny, a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů.

**Ing. Marta
Korčáková**

Digitálně podepsal Ing.
Marta Korčáková
Datum: 2024.11.21
07:57:58 +01'00'

Ing. Marta Korčáková, Ph.D.
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých

Počet listů: 2

Rozdělovník:

1x adresát (doručení do datové schránky)

1x KHS ZK – oddělení HDM

VÁŠ DOPIS ZN.

ZE DNE: 5. 11. 2024
ZÁMĚR: Z/2024/64135
ŘÍZENÍ: R/2024/54700
ČÍSLO JEDNACÍ: R/2024/54700/3
VYŘIZUJE: Vašátková
TEL.: 577 630 955
E-MAIL: martinavasatkova@zlin.eu

Statutární město Zlín
v zastoupení:
Projektování sportovišť s.r.o.
Kvítková 4323
760 01 Zlín

DATUM: 4. 12. 2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku,
ve znění pozd. předpisů (dále jen „ZJES“)

Magistrát města Zlína jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle § 15 písm. a) ZJES a § 139 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, na základě žádosti stavebníka, kterým je Statutární město Zlín, nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ 00283924, v zastoupení společnosti PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ s. r. o., Kvítková 4323, 760 01 Zlín, IČ 17453267 (dále jen „žadatel“) ze dne 5. 11. 2024 pro záměr „Revitalizace zahrady MŠ Zlín, M. Knesla 4056 - I. etapa“ na pozemku p. č. 3348/2 v k. ú. Zlín (dále též „záměr“) dle dokumentace zpracované projektantem Janem Dudrem, autorizovaná Ing. Hanou Ševčíkovou, ČKAIT 1302141, v listopadu 2024,

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

**Záměr „Revitalizace zahrady MŠ Zlín, M. Knesla 4056 - I. etapa“
je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.**

Odůvodnění

Magistrát města Zlína obdržel dne 5. 11. 2024 jako věcně a místně příslušný orgán podle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozd. předpisů (dále jen „ZJES“), žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska ve smyslu ust. § 2 odst. 1 cit. zákona, které se vydává v případech, kdy záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů; namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí se tak vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Popis záměru:

Jedná se o revitalizace hřiště u mateřské školy v ulici M. Knesla ve Zlíně na pozemku p. č. 3348/2 v k. ú. Zlín. Stavba obsahuje zejména přípravu území, podkladní vrstvy s použitím štěrkodrtí, umělé vodopropustné povrchy, pískoviště se stínícími plachtami, zpevněné přístupové plochy, dětské herní zařízení, lajnování stávajícího asfaltového oválu, mobiliář a drobné terénní úpravy.

Projektovou dokumentaci k záměru zpracoval projektant Jan Dudr, autorizovala Ing. Hana Ševčíková, ČKAIT 1302141, v listopadu 2024.

Žádost o jednotné environmentální stanovisko byla na základě výzvy správního orgánu postupně doplněna o podklady pro posouzení záměru z hlediska ochrany přírody. Poslední z pokladů byl doložen dne 2. 12. 2024.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů, na kterých se podílely níže uvedené oprávněné úřední osoby:

Vodní zákon (č. 254/2001 Sb.)

- Stanovisko k řízením podle stavebního zákona (§ 104 odst. 3)

Oprávněná úřední osoba: Ing. Petr Kupský

Zákon o odpadech (č. 541/2020 Sb.)

- Stanovisko k terénním úpravám a odstranění stavby (§ 146 odst. 3 písm. a)

Oprávněná úřední osoba: Bc. Alena Hauerlandová

Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.)

- Zajištění a použití prostředků k zabránění zbytečnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů (§ 5 odst. 3)

Oprávněná úřední osoba: Bc. Věra Fialová

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, resp. některé složky ŽP nejsou dotčeny vůbec, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Z hlediska zákona o vodách

Objekt revitalizované školní zahrady se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, ani v ochranném pásmu vodního zdroje pro hromadné zásobování. Nachází se v záplavovém území vodního toku Dřevnice, IDVT 10100089, v místě s reziduálním povodňovým rizikem, v němž není stanovena rychlost pohybu povodňové vlny, ani hloubka záplavy. Stavba drobných nadzemních prvků revitalizované zahrady nebude překážkou volnému průtoku povodňové vlny. Vodní poměry tak nebudou nijak ovlivněny a lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod, není tedy nutno vydávat souhlas podle ust. § 17 vodního zákona.

Z hlediska zákona o odpadech

Záměrem je změna dokončené stavby – stavební úpravy plochy hřiště mateřské školky, v rámci kterých dojde ke vzniku odpadů. Při realizaci stavby bude odstraněna část stávající asfaltové vozovky, chodník a prováděny zemní práce. Stavba obsahuje zejména přípravu území, podkladní vrstvy s použitím šterkodrtí, umělé vodopropustné povrchy, pískoviště se stínícími plachtami, zpevněné přístupové plochy, dětské herní zařízení, lajnování stáv. asfaltového oválu, mobiliář a drobné terénní úpravy. V projektové dokumentaci je popsáno zařazení a kategorizace vzniklého stavebního odpadu dle vyhl. č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů včetně uvedení množství a způsobu likvidace.

Předpokládá se vznik těchto druhů odpadů:

Katalog. číslo	Druh odpadu	Kategorie odpadu	Max. množství [t]	Způsob likvidace
17 01 01	Beton	O	8,8	recyklace
17 01 07	Směsi nebo odd. frakce betonu, cihel	O	17,6	skládka
17 02 01	Dřevo	O	1,4	recyklace
17 02 03	Plasty	O	5,3	
17 04 05	Železo a ocel	O	1	recyklace
17 05 04	Zemina a kamení	O	126	recyklace
17 05 08	Štěrky ze železničního svršku	O	15+39,6	recyklace

Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny

Příslušný orgán se plně ztotožňuje s projektovou dokumentací, která uvádí, že bude dodržena norma ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“, které zajistí ochranu dřevin

v prostoru a v okolí stavby. Dodržením těchto požadavků dle výše uvedené ČSN tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci, v koordinačním situačním výkresu D. 1. 1. 2. 1., bude zabráněno zbytečnému úhynu rostlin a naplněno tak ust. § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody.

Zájmy chráněné dle jiných právních předpisů na úseku životního prostředí - z. č. 289/1995 Sb. (lesní zákon), z. č. 334/1992 Sb. (o ochraně zemědělského půdního fondu), z. č. 201/2012 Sb. (o ochraně ovzduší) nejsou záměrem dotčeny.

Vyhodnocování vlivů záměru je komplexním procesem, při němž příslušný orgán vyhodnocuje vliv záměru na jednotlivé dotčené zájmy chráněné složkovými zákony v oblasti životního prostředí. Projektová dokumentace v potřebném rozsahu řeší dotčené složky životního prostředí tak, že není nutno stanovit k realizaci záměru žádné podmínky. Příslušný orgán vyhodnotil vliv záměru na dotčené zájmy životního prostředí jak jednotlivě, tak i ve vzájemných souvislostech. Na základě této komplexní úvahy byl záměr vyhodnocen jako přípustný.

Upozornění:

- Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci akce vzniknou, a to tak, že veškeré odpady (tzn. i odpady odstraňované zhotovitelem stavby) budou předány provozovateli do zařízení určeného pro nakládání s odpady, případně osobám, které mají oprávnění odpad převzít.
- Doklady o odstranění či využití odpadů (vážní listy, faktury atd.), včetně dokladů o zpracování stavebního a demoličního odpadu investorem (např. čestné prohlášení o využití odpadu a fotodokumentace), bude investor pro účely případné kontroly archivovat po dobu 5 let. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.
- Před předáním odpadů budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem.
- Pokud stavební a demoliční odpad investor sám nezpracuje, musí mít jeho předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou již před jejich vznikem.
- Dodržet postup pro nakládání se stavebními a demoličními odpady, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

Poučení

Platnost tohoto jednotného environmentálního stanoviska je podle ust. § 7 odst. 1 ZJES 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu. Podle § 149 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozd. předpisů, lze nezákonné závazné stanovisko zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko.

Ing. Vladimíra Pavlovová, MBA
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Magistrátu města Zlína

Doručí se:

PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ s. r. o., Kvítková 4323, 760 01 Zlín

Na vědomí:

Statutární město Zlín

Tento dokument se na základě ust. § 10 ZJES zveřejní na úřední desce Magistrátu města Zlína po dobu 15 dní.

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 6. 11. 2024

NAŠE ZN.: MMZL 241481/2024

VYŘIZUJE: Ing. Eliška Sedlářová

TEL.: 577 630 908

E-MAIL: eliskasedlarova@zlin.eu

PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ s.r.o.

zast. panem Janem Dudrem

IČO: 17453267

Kvítková 4323

760 01 Zlín

DATUM: 27. 11. 2024

Věc: Vyjádření k doplněné projektové dokumentaci

Vážený pane Dudre,

k Vaší žádosti o vyjádření k doplněné projektové dokumentaci stavebního záměru „**Revitalizace zahrady MŠ Zlín, M. Knesla 4056 - I. etapa**“ Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína (dále jen OMZ MMZ) sděluje následující:

OMZ MMZ obdržel dne 27. 11. 2024 doplnění projektové dokumentace - Koordinační situační výkres D. 1. 1. 2. 1 (vedený pod č. j.: MMZL 241480/2024), týkající se vyhodnocení střetu se zelení v souladu s normou ČSN 83 9061, tzn. vyznačení v koordinačním situačním výkresu konkrétních ochranných pásem dotčených dřevin a vzhledem k zamýšlenému zachování dřevin doložení konkrétního způsobu ochrany stávajících dřevin při stavebních a bouracích pracích.

OMZ MMZ s doplněným navrženým stavebním řešením souhlasí za dodržení podmínek uvedených v koordinačním situačním výkresu D. 1. 1. 2. 1, tzn. v rámci stavebních prací bude postupováno v souladu s normou ČSN 83 9061, v místech kolize stavby s kořenovými prostory dřevin budou prováděny pouze ruční výkopy a stávající dřeviny budou chráněny dřevěným bedněním.

S pozdravem

Ing. Eliška Sedlářová



Digitální podpis:
27.11.2024 14:37

Ing. Eliška Sedlářová
Odborný referent - arborista
Odbor městské zeleně
Magistrát města Zlína

Jan Dudr
PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ
Kvítková 4323
760 01 Zlín

TS-2024233

Zlín 08.11.2024

Věc: VYJÁDŘENÍ

Akce: Revitalizace zahrady MŠ Zlín, M.Knesla 4056 – I.etapa

Investor: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 76001 Zlín

Žadatel: Jan Dudr



Telefon: | Mobil: +420 724 271 017 | E-mail: jan.dudr@centrum.cz

Na základě prostudování Vámi dodané dokumentace, Vám sdělujeme, že v řešeném zájmovém území **nevidujeme** žádnou dotčenou technickou infrastrukturu nebo zařízení v majetku/správě Technických služeb Zlín, s.r.o. K předložené dokumentaci pro výše uvedenou akci a k řízení vydáním územního rozhodnutí (příp. stavebního povolení) nemáme žádné připomínky nebo podmínky.

Vyjádření má platnost 12 měsíců od data vydání.

S pozdravem

Lukáš Smutek
Tel.: +420 771 269 214
E-mail: lsmutek@tszlin.cz

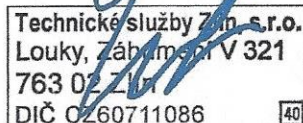
Technické služby Zlín, s.r.o.
Louky, Záhumení V 321
763 02 Zlín
DIČ CZ60711086 

Staráme
se o Zlín



Technické služby Zlín, s.r.o.
Louky, Záhumení V 321, 763 02 Zlín



577 111 411



info@tszlin.cz
www.tszlin.cz

Datum: 19.11 2024
Váš dopis značky: -/24
Vyřizuje: Mgr. Petra Březíková
Telefon: 777 707 967
e-mail: petra.brezikova@zlinnet.cz

Projektování sportovišť s.r.o.
Projekční oddělení
Monika Dudrová
Štefánikova 167
760 01 Zlín

Naše zn.: ZN-Vyj.567/24

Vaše zn.:

Název stavby: **Revitalizace zahrady MŠ Zlín, M. Knesla 4056 – I. etapa**

Investor stavby: **Statutární město Zlín**

Místo stavby: **k.ú. Zlín**

Věc: **Vyjádření ke stavbě**

Na základě prostudování Vámi zaslaných podkladů jsme zjistili, že při realizaci **nedojde** v současné době k **přímému** dotčení našich optických sítí či zařízení. S vydáním územního rozhodnutí (příp. stavebního povolení) na výše uvedenou stavbu **souhlasíme** bez **podmínek**.

Jelikož v této lokalitě nelze vyloučit umístění našeho zařízení před realizací Vaší stavby, vyzýváme dodavatele stavby, aby nás před zahájením výkopových prací kontaktoval na výše uvedeném telefonním čísle.

Ceník služeb:

- Vyjádření pro fyzické osoby – v papírové formě včetně sítě **zdarma**
- Vyjádření pro organizace do 100m – v digitální formě včetně sítě **100,-Kč**
- Vyjádření pro organizace do 1000m – v digitální formě včetně sítě **300,-Kč**
- Vyjádření pro organizace nad 1000m - v digitální formě včetně sítě **500,-Kč**
- Minimální sankce za nenahlášení jakéhokoli poškození našeho zařízení **30 000,-Kč**
- Vytýčení podzemních sítí je zpoplatněno jako **výjezd + hodinový tarif pracovníka**
- Veškeré ceny jsou bez DPH

Vyjádření má platnost 12 měsíců od data vydání.

S pozdravem

Mgr. Petra Březíková

Na základě plné moci
Zlín Net, a.s.
Nad Stráněmi 5656
760 05 Zlín
IČ: 25313428
DIČ: CZ25313428

Příloha:

- vyjádření ke stavbě (e-mailem v .pdf)

Adresa sídla: Zlín Net, a.s., Nad Stráněmi 5656, areál UTB, 760 05 Zlín 5
Doručovací adresa: Zlín Net, a.s., Třída Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice
č.ú.: 123-6383390217/0100; IČO: 25 31 34 28, DIČ: CZ 25 31 34 28, Tel: 576 771 801



Teplo Zlín, a.s.
Družstevní 4651
760 05 Zlín
Česká republika

PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ s.r.o
Kvítková 4323
760 01 Zlín

VÁŠ DOPIS ZNAČKYZE DNE:
7.11.2024

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA
Mašláň / 577 044 644
723 825 741

ZLÍN
18. 11. 2024

Vyjádření k žádosti

Stavba: „ Revitalizace zahrady MŠ Zlín, M.Knesla 4056 – I.etapa“

• Platnost tohoto vyjádření je 1 rok.

Vámi uvedená stavba (předložená PD) je v dostatečné vzdálenosti od zařízení v majetku společnosti Teplo Zlín, a.s.

Zasíláme Vám tuto zprávu a jsme s pozdravem.

Milan Matějka
Provozní náměstek

Teplo Zlín, a.s.
Družstevní 4651
760 05 ZLÍN
provozní úsek

Počet listů: 2x
Počet příloh: 0



Statutární město Zlín
nám. Míru 12
761 40 Zlín

Zlín, 4.12.2024

Věc: Vyjádření ke stavbě pro sloučené územní a stavební povolení

Teplárna Zlín s.r.o. **souhlasí** se stavbou s názvem „**Revitalizace zahrady MŠ Zlín, M. Knesla 4056 – I. etapa, parc. č. 3348/2**“, **pouze** za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek. V uvedené oblasti stavby se nachází předizolované – zapískované horkovodní potrubí (topná a vratná větev) vč. telekomunikačních kabelů v našem vlastnictví a správě.

- 1) Před zahájením stavebních prací budeme v předstihu požádání o vytýčení inženýrských sítí v naší správě.
- 2) Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou všech inženýrských sítí rozsahem **ochranného pásma horkovodu** a těmito podmínkami vyjádření.
- 3) V ochranném pásmu horkovodu budou všechny práce prováděny pouze lehkou technikou a současně nebude provedena žádná výsadba zeleně a umístěno technické vybavení a zařízení.
- 4) Stavební práce nesmí v žádném rozsahu porušit distribuční horkovod. Neprodleně oznámit jakékoliv poškození či narušení našich inženýrských sítí.
- 5) Při realizaci stavby bude dodržena norma ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- 6) V případě potřeby bude provedena investorem stavby kontrolní sonda pro přesné určení umístění a krytí horkovodu.
- 7) Nad trasou horkovodu nesmí být stavěna žádná těžká stavební a montážní technika, v opačném případě požadujeme provedení dodatečné ochrany a to v režii investora proti poškození horkovodu s odsouhlaseným řešením od technického úseku Teplárny Zlín.
- 8) Před provedením zásypu výkopů v ochranném pásmu a současně po ukončení stavby **budeme přizváni ke kontrole dodržení podmínek s provedeným písemným zápisem** o kontrole neporušeného stavu distribučního horkovodu.

S pozdravem

Ing. Libor Drybčák
jedenatel
vedoucí odboru správy majetku Zlín

Teplárna Zlín s.r.o.
Hlavníckovo nábřeží 650
760 01 Zlín
IČO: 08803455

